




FORMATO INTERNACIONAL A1 (841 x 594mm)

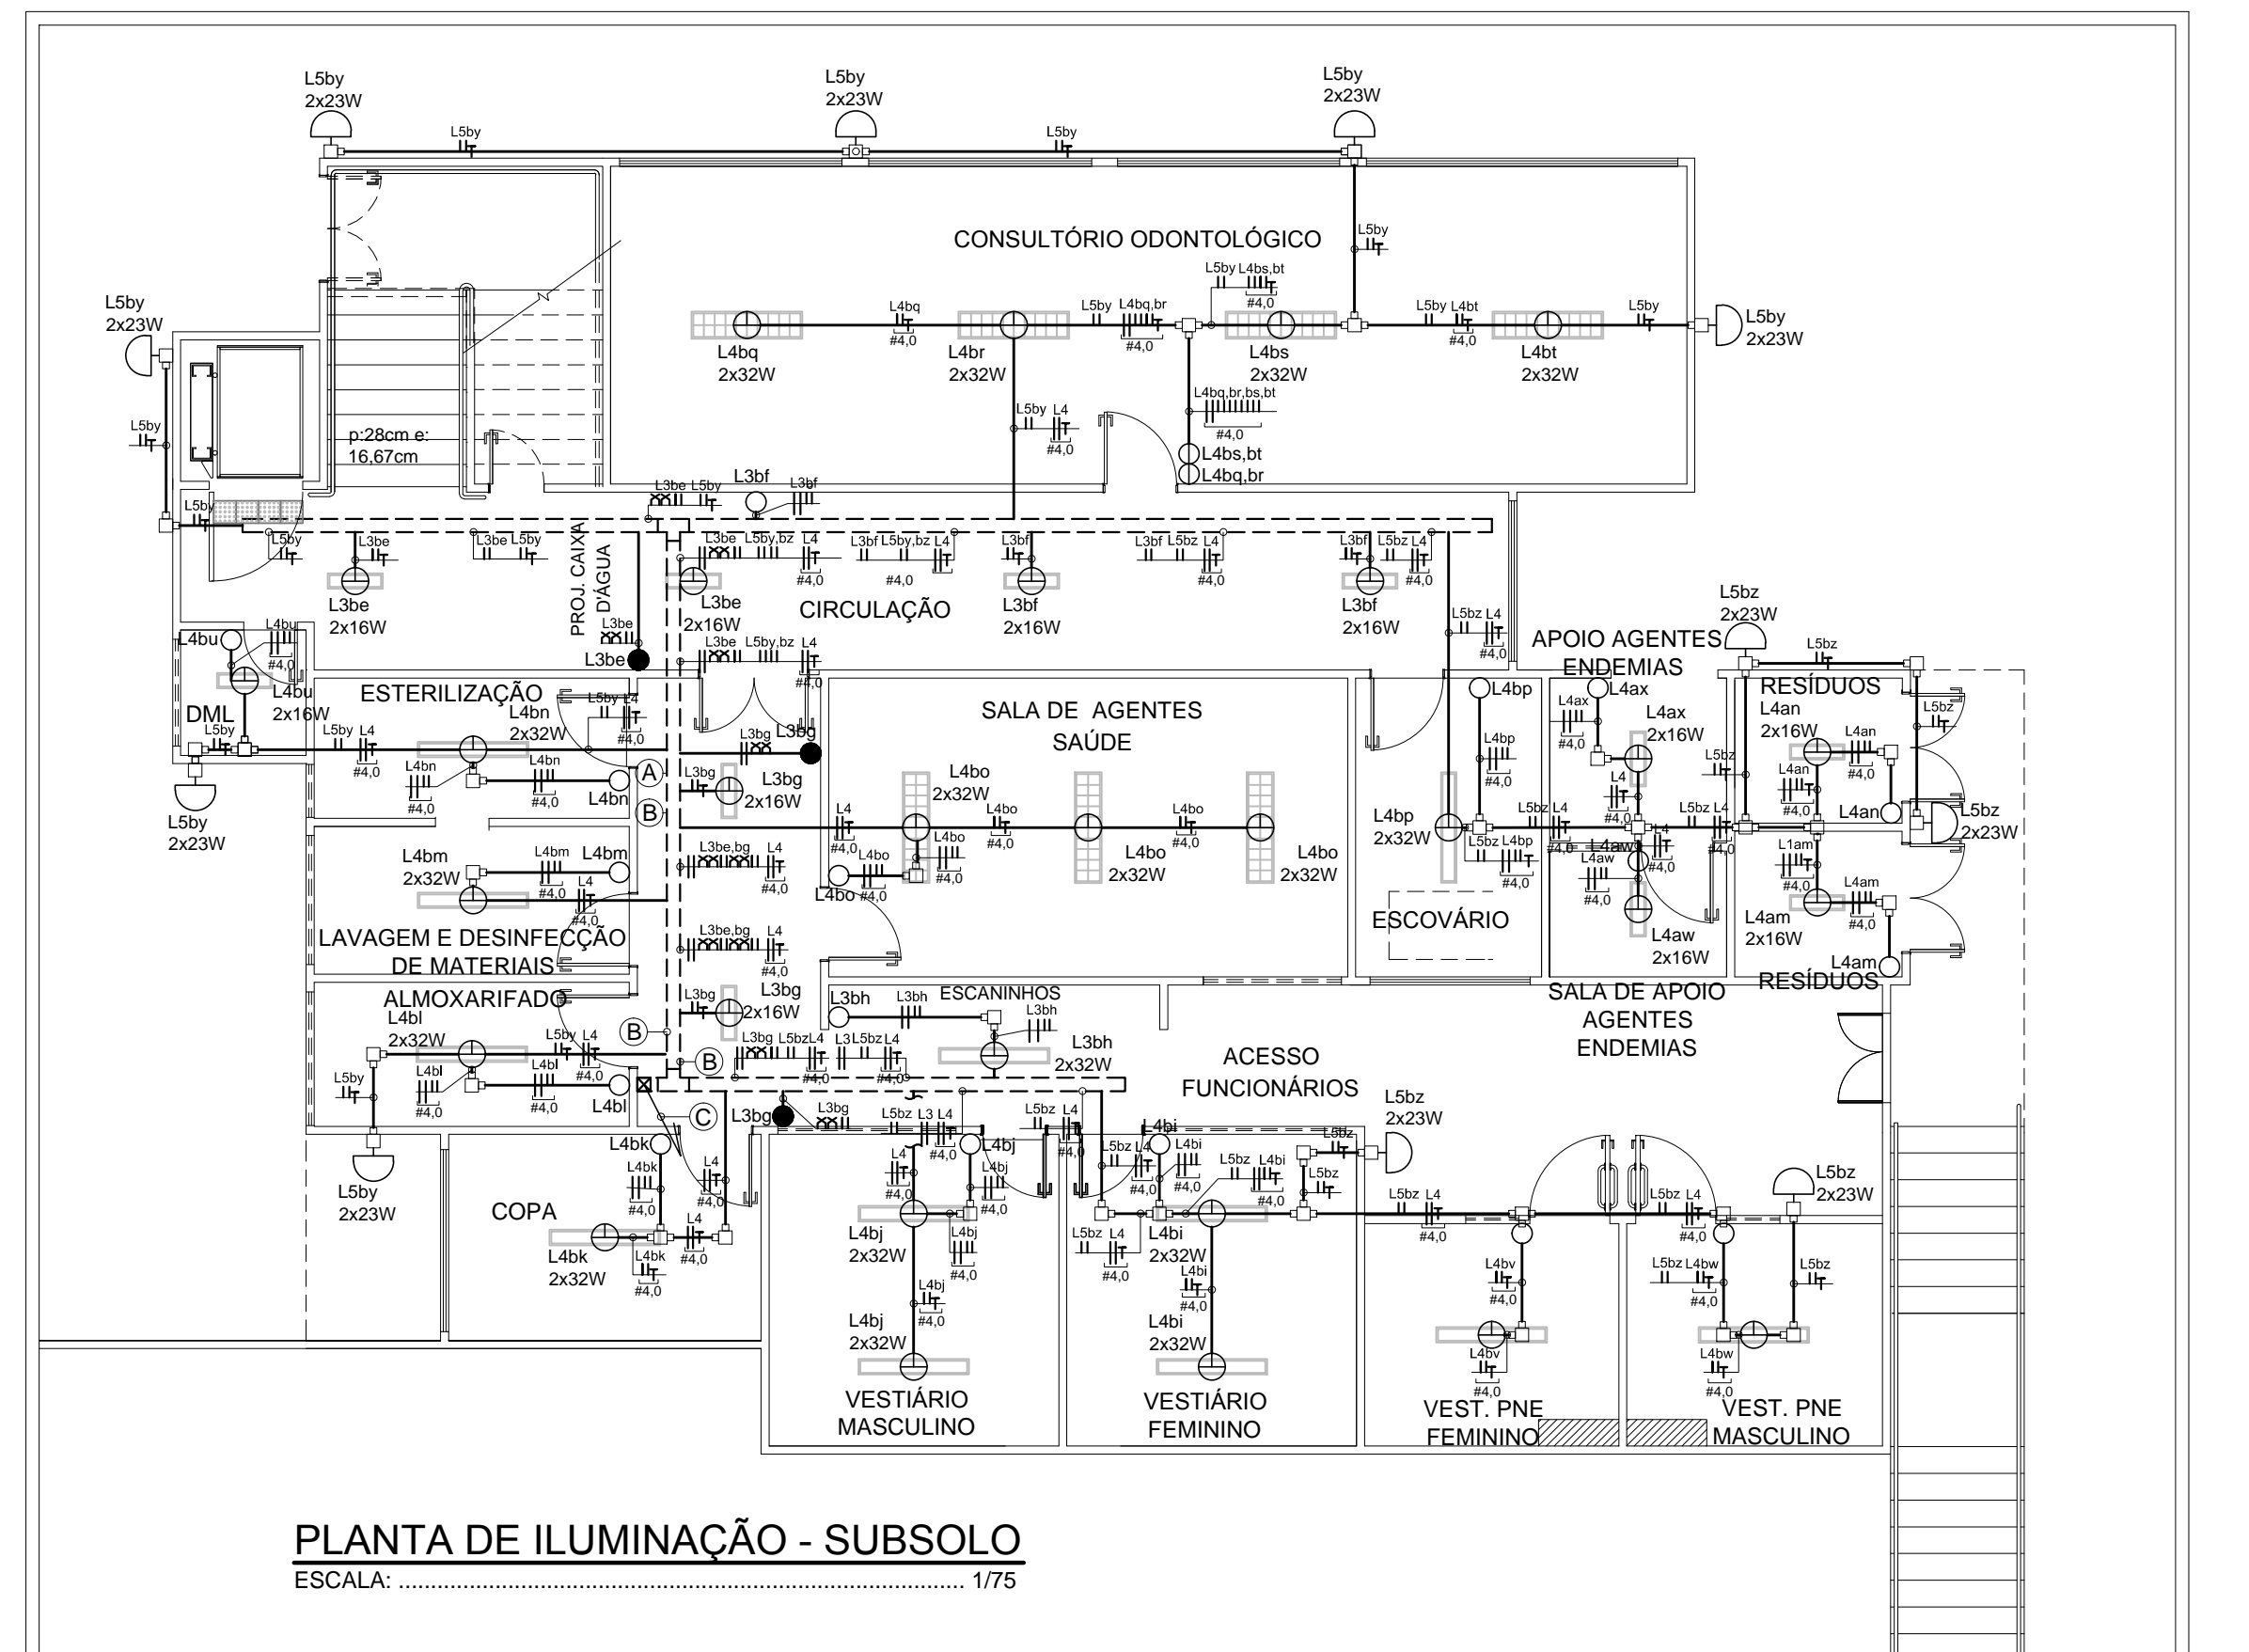

PLANTA DE ILUMINAÇÃO - SUBSOLO
ESCALA: 1/75

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

PROJETO MODELO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROJETO DE ACORDO COM RDC Nº509/2002 E
RESOLUÇÃO 179/79 DA SES-MG

**É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO APROVAÇÃO
COM A IMPLANTAÇÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.**

05	REVISÃO FINAL	14/10/2013	VIÁVEL
04	READEQUAÇÃO DA ARQUITETURA E COMENTÁRIOS	18/09/013	VIÁVEL
03	ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA CONFORME VISA	20/02/2013	VIÁVEL
02	EMIÇÃO FINAL	12/11/2012	VIÁVEL
01	ALIMENTAÇÃO DE CFTV, RACK DE SONORIZAÇÃO E BEBEDOUROS	26/10/2012	VIÁVEL
00	EMIÇÃO INICIAL	10/10/2012	VIÁVEL

REVISÃO	OBJETO	DATA	VERIFICAÇÃO
GERENCIAMENTO E PROJETO			
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <h1 style="margin: 0;">Viabile</h1> <p style="margin: 0;">solução em projetos</p> </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <p>Av. Augusto de Lima, nº855 conj. 418 - Centro - BH Telefax: (31) 3324-2702 http://www.viabile.com.br viabile@viabile.com.br</p> </div>			
DESENVOLVIMENTO		DATA:	
BRENO ASSIS DE OLIVEIRA		SETEMBRO/2013	
NOME DO ARQUIVO CAD:		ESCALA:	UNIDADE:
460-UBSSS-R05-ELE-02-PE-T2D.DWG		INDICADA	MILÍMETROS
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		PROPRIETÁRIO:	
BRENO ASSIS DE OLIVEIRA		SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS	
CREA: 78.667/D			



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Cidade Administrativa - Presidente Tancredo Neves
Rodovia Prof. Américo Gianetti s/nº - Bairro: Serra Verde - B. Hte -
Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar

SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

DISCIPLINA:		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
PROJETO:		UBS - PROJETO MODELO TIPO T2D - DECLIVE	
ENDEREÇO: VÁRIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS			
CONTEÚDO:	ETAPA:	FOLHA:	
PLANTAS DE ILUMINAÇÃO DO PRIMEIRO PAVIMENTO E SUBSOLO	PROJETO EXECUTIVO		02 05

NOTAS:

1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.

2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

4-COTAS EM CENTÍMETROS.

5-OS ELETRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS ARANDELAS EXTERNAS DEVERÃO SER INSTALADOS SOBRE AS JANELAS, A 2,70m DO PISO ACABADO.